

广州市规划和自然资源局

穗规划资源业务函〔2020〕677号

广州市规划和自然资源局关于申请重新办理花都 HDJ07-11 地块规划设计条件的复函

广州市花都区土地开发储备中心：

关于申请关于申请办理花都地块规划设计条关于申请重新办理花都 HDJ07-11 地块规划设计条件的函》（穗花土储函〔2019〕404号）及相关资料收悉。关于办理花都 HDJ07-11 地块规划条件事宜，经核查，现函复如下：

依据《广州市规划和自然资源局关于印发广州市 2019 年建设用地供应计划的通知》（穗规划资源字〔2019〕87号）及城乡规划，同意花都 HDJ07-11 地块纳入储备，提供建设用地规划红线图和规划条件（详见附件 1-3）。核准储备用地总用地面积 68691 平方米，其中城市道路用地面积 12084 平方米，城市绿地面积 4627 平方米，可建设用地面积 51980 平方米。其中地块一用地面积 12419 平方米，其中道路用地面积 2121 平方米，可建设用地面积 10298 平方米。用地性质为商业商务用地（B1/B2）；地块二用地面积 56272 平方米，其中道路用地面积 9963 平方米，城市绿地面积 4627 平方米，可建设用地面积 41682 平方米。用地性质为二类居住用地（R2）。

- 附件：1. 建设用地规划红线图；
2. 分地块一规划条件；
3. 分地块二规划条件。

广州市规划和自然资源局

2020年1月14日

业务专用章
-花都-1

4401140048631

分地块一规划条件

一、用地概况

(一) 用地位置：花都区炭步大道以东、兴华路以北（详见建设用地规划红线图）。

(二) 用地性质：商业商务用地（B1/B2）。

(三) 用地面积：总用地面积 12419 平方米，其中道路用地面积 2121 平方米，可建设用地面积 10298 平方米。用地范围内规划的城市道路需由建设单位统一实施后无偿移交政府相关主管部门（道路建设需按程序要求办理规划报建等手续）。

二、经济技术指标

(一) 容积率： ≤ 2.5 ，建筑密度： $\leq 40\%$ ，绿地率： $\geq 35\%$ （以上指标均按可建设用地面积 10298 平方米计算）。

(二) 计算容积率建筑面积： ≤ 25745 平方米（以上指标均按可建设用地面积 10298 平方米计算）。

三、公共服务及市政设施配套要求

地块内公共服务设施应当依据《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》相关规定进行规划、建设和移交。

具体配置要求如下：

项目名称	数量	用地面积 (m ²)	计容计容建筑面积 (m ²)	规划设置要求
------	----	------------------------	----------------------------	--------

肉菜市场	1		2500	
------	---	--	------	--


注：具体配建指标应当符合《广州市城乡规划技术规定》附表二《广州市社区公共服务设施设置标准》的规定。

对地块区划内及区划外直接相邻的市政规划道路位置及宽度、垃圾压缩站、变电站、公共厕所、综合医院、社区卫生服务中心、卫生站、消防站、派出所、燃气供应站、公交首末站、肉菜市场、雨水调蓄设施等配套设施的用途、具体位置、规模等内容，房地产开发企业销售商品房时应以书面方式在销售现场显著位置给予公示。


四、城市设计要求

(一) 场地设计与外环境设计

1、建筑工程方案审查时，应开展场地设计（含首层平面）、道路（渠化）设计、步行系统设计。竖向设计应遵循自然地形，控制建筑室外地坪标高，建筑室外地坪和周边道路人行道应持平或平缓对接。室外地坪标高满足防洪及管线设置要求，与周边道路协调，地块与周边市政用地之间的高差应在本地块内通过绿化护坡相衔接。

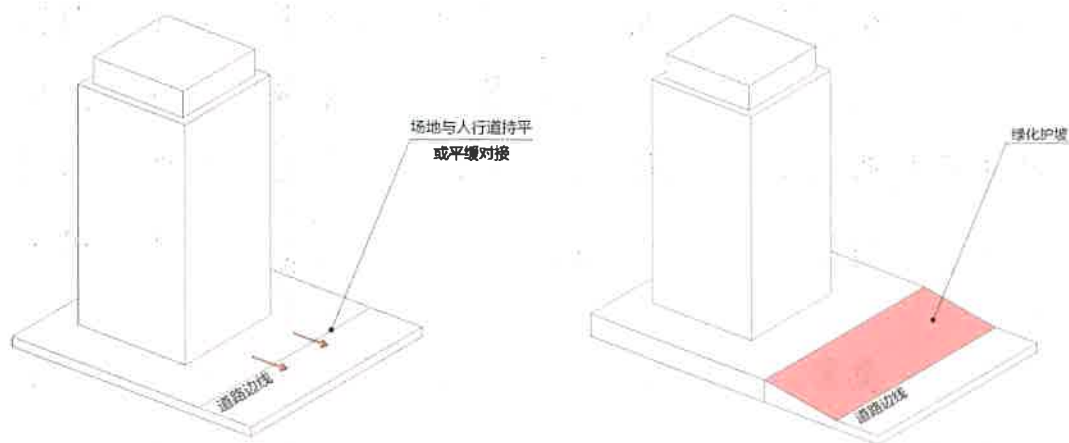

2、鼓励设置建筑公共开放空间；鼓励商场、办公等公共设施之间增加公共连廊；鼓励住宅、商场、办公等建筑与公共服务设施之间增加公共连廊；鼓励建筑物人行入口增设雨蓬；鼓励在建筑场地内设置公共艺术环境小品；鼓励在地块内设置集中的低势绿地或雨水湿地作为透水区。

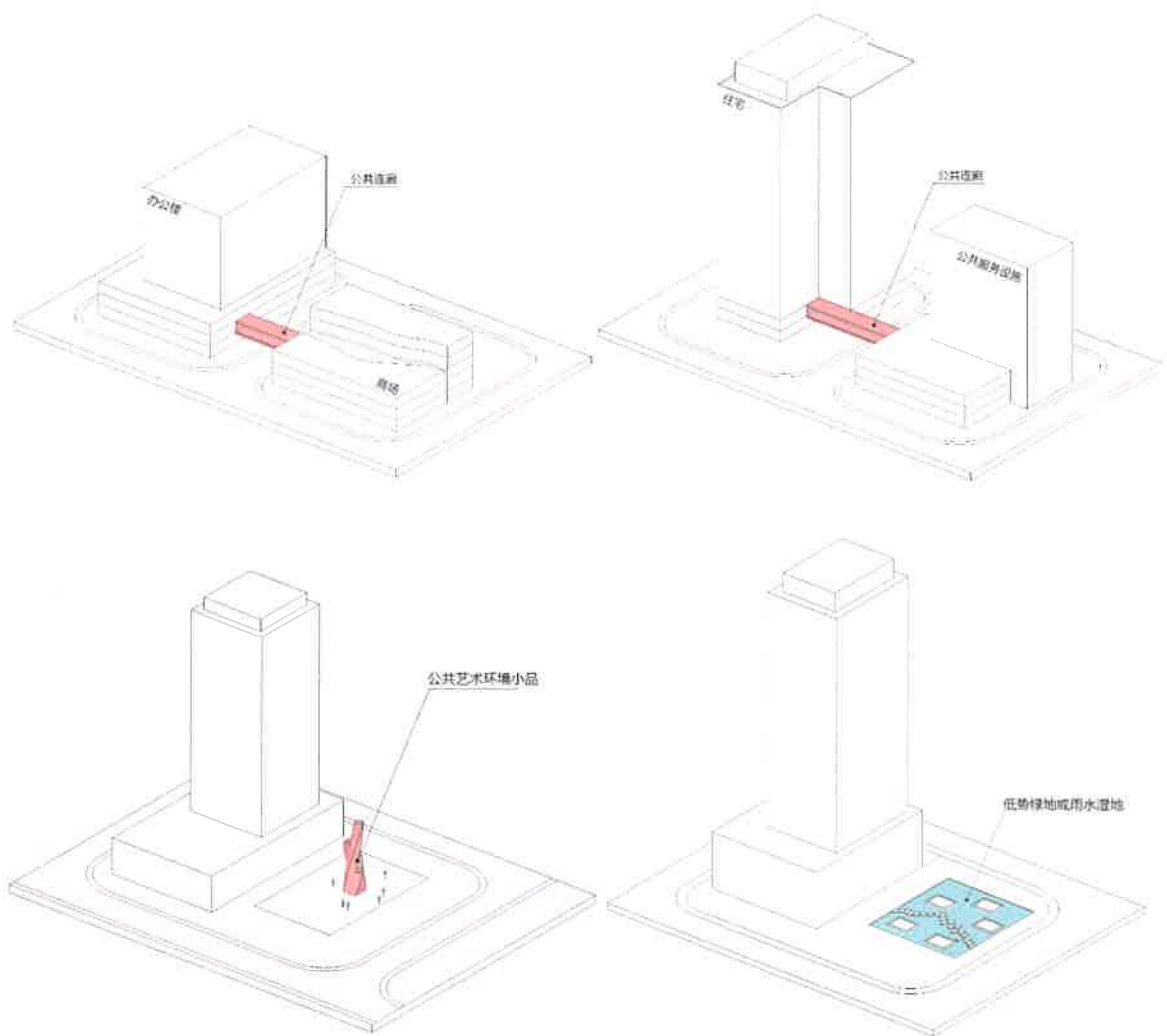


3、应开展精细无障碍设计、满足安全、舒适的运行要求。场地与建筑的无障碍设计须满足《无障碍设计规范》(GB50763-2012)的相关要求。

4、建筑景观照明设施应控制外溢光和杂散光，避免对室内活


动干扰，减少环境光污染。


(二) 建筑设计

1、建筑设计方案应有利于周边地区环境价值的提升，体现品质化、精细化设计。建筑单体风貌应服从群体风貌要求，与建筑群体风貌协调。多栋建筑组成建筑群时应高低错落。

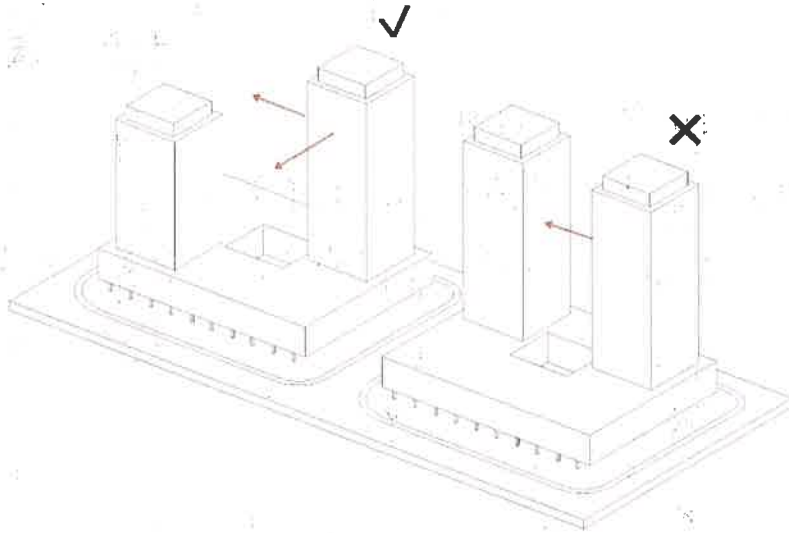


2、原则上临湖泊等自然水面、绿地、广场、山体等开敞空间以及文保单位、历史建筑的建筑单体应按前低后高原则控制建筑高度，其中一线建筑高度原则上应少于建筑退让开敞空间和保护建筑的距离，并严格控制建筑物的面宽。

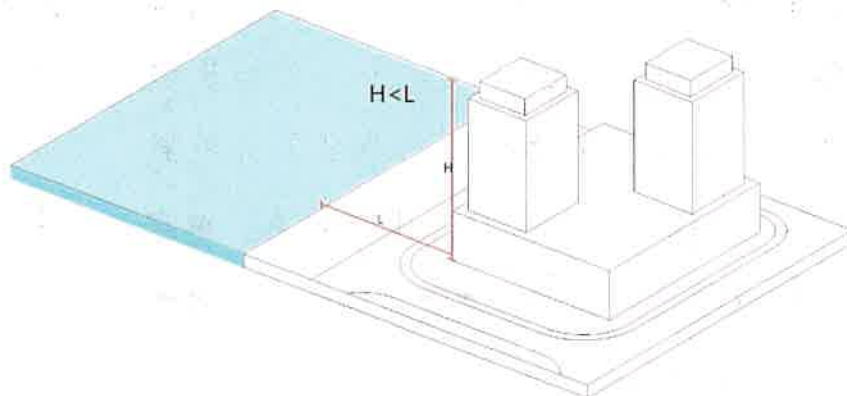

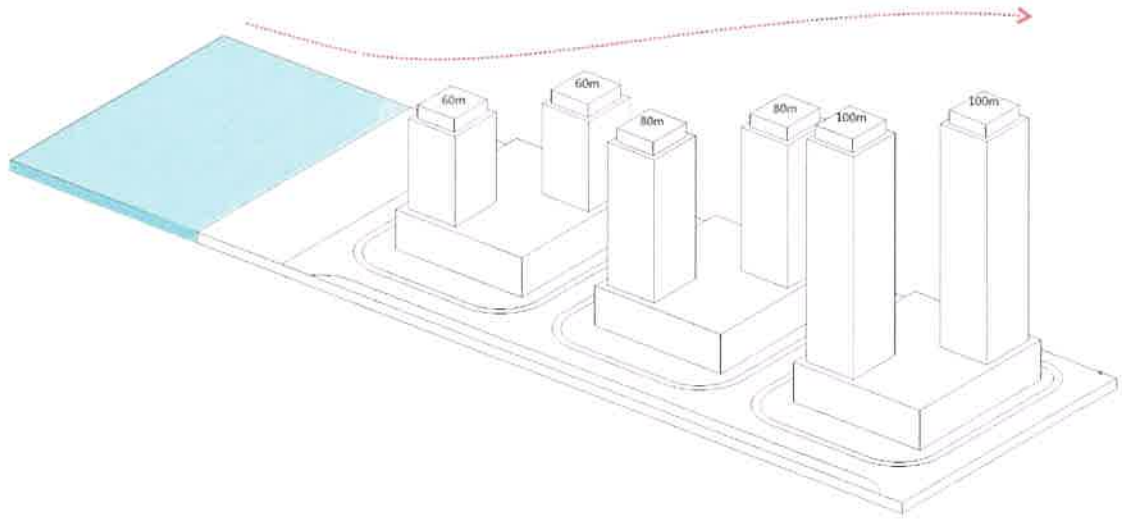


3、鼓励通过建筑拼接、建筑屋顶一体化设计等方式，形成界面连续、立面风貌、色彩、材质协调的街道界面，打造尺度适宜、富有活力、设计精致、具有人情味的街道。


4、鼓励通过设置骑楼、底层架空以及通透玻璃等设计手法，适当提高首层临街立面的通透性和视觉连续性，提升行人公共空间体验。

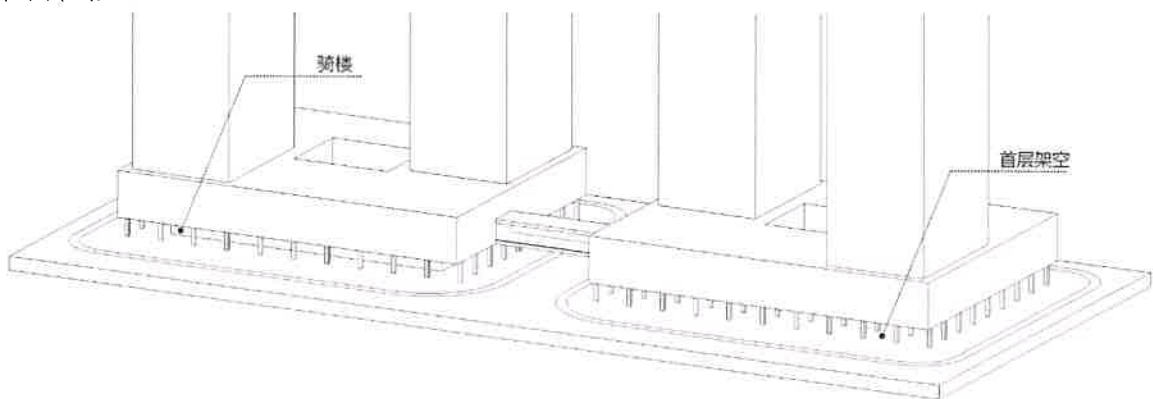


5、户外广告和招牌不得在建筑屋顶轮廓线以上（含裙楼轮廓线）设置。

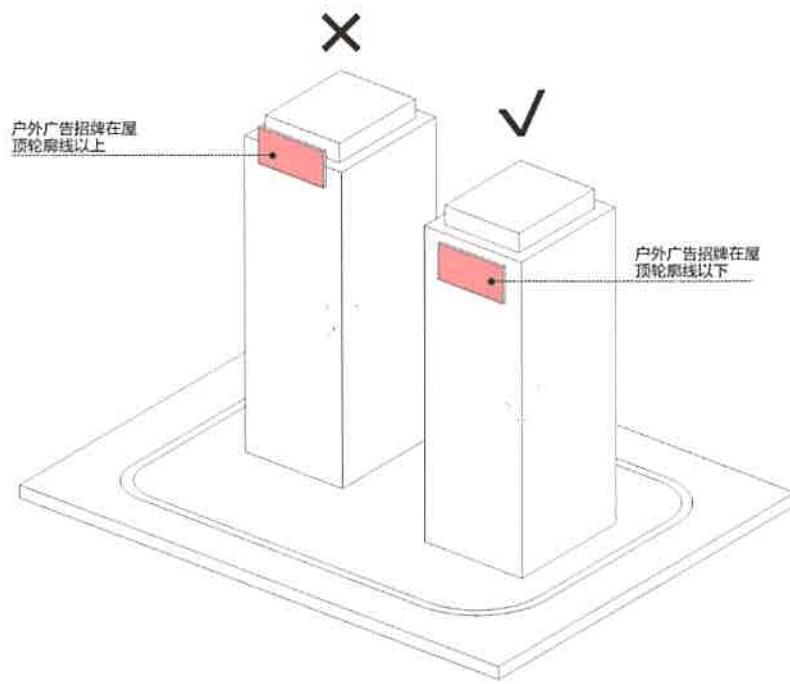


6、建筑立面设计鼓励采用被动节能措施，不宜采用镜面反射玻璃或抛光金属板等材料。住宅、党政机关办公楼、综合医院、中小学校、托儿所、幼儿园、养老院的新建、改建、扩建以及立面改造工程，不得在二层以上部位设置玻璃幕墙。建筑物位于 T 形路口正对直线路段的外立面不得设置玻璃幕墙。设置玻璃幕墙的，应按照《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》执行。

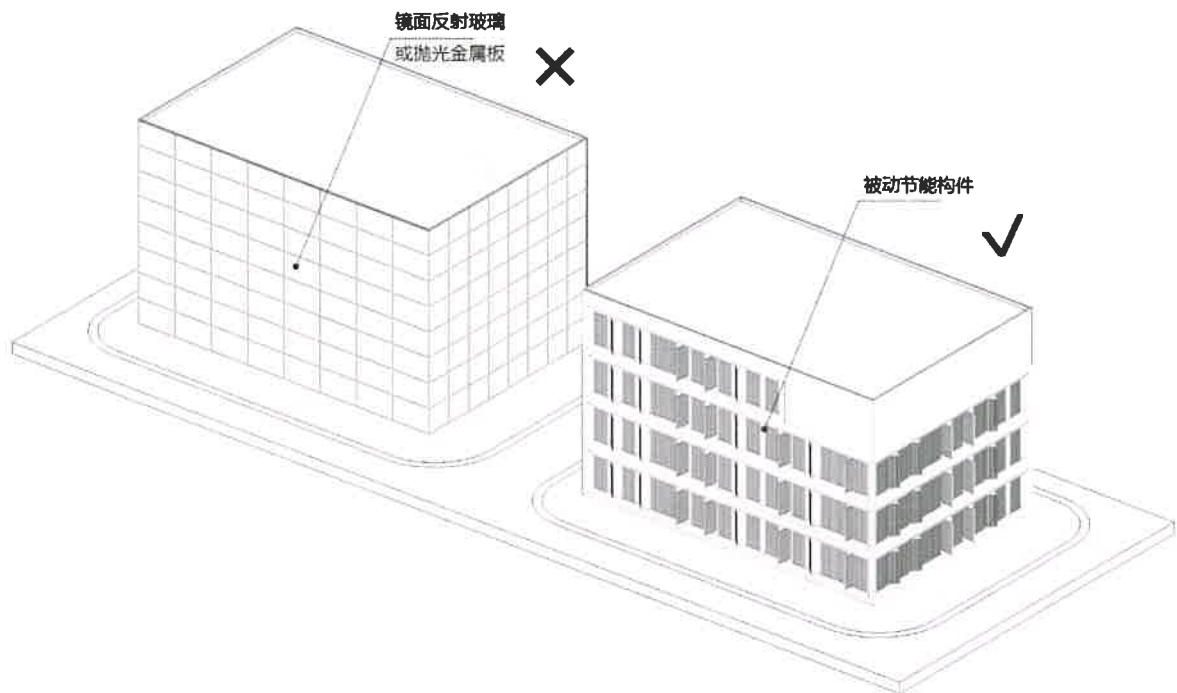

7、建筑屋顶应统筹考虑消防疏散、屋顶绿化、室外活动、太阳能利用等功能需求，鼓励以苗圃开花植物为主进行屋顶景观设计。住宅屋顶要和建筑立面一体化设计，避免出现屋顶水箱等构筑物突兀、裸露的情况。

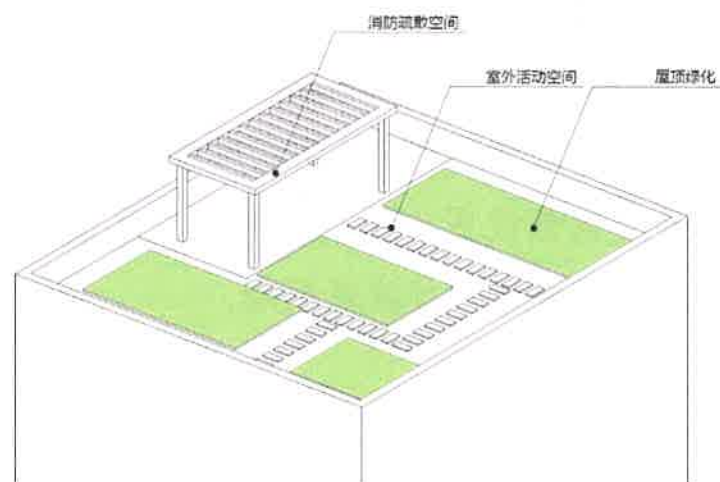

8、鼓励整体化、艺术化的附属设施设计，建筑设备、管道等附属设施与人行道、公共活动场所宜保持一定距离。

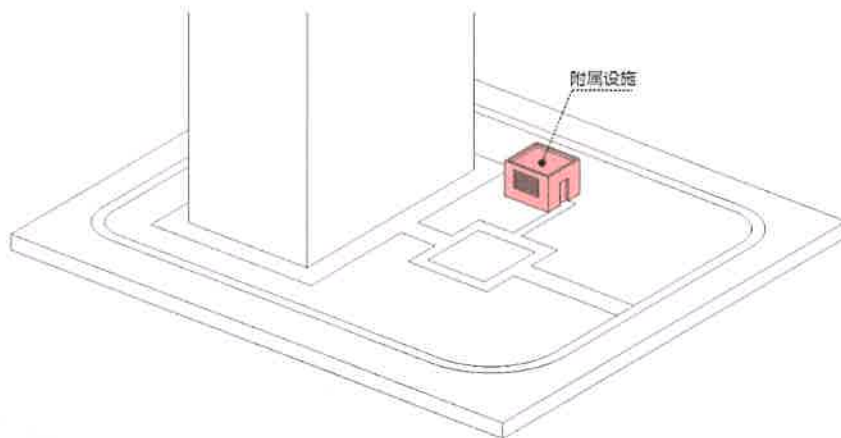


9、设计应遵循循环经济理念，尽可能参照绿色建筑要求应用新技术，采用新型节能环保材料，地块内的建筑都应达到绿色建筑标准。鼓励建筑设计按《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》的要求，采用 BIM 技术进行设计。

推广分布式光伏发电应用，屋顶面积超过 3000 平方米的工业仓储物流等，新建、扩建屋顶面积超过 3000 平方米的建筑部，应建设分布式光伏发电系统。

(三) 道路交通设计

公共建筑的内部交通组织应在地块内部解决。停车场(库)出入口应当设置缓冲区间，缓冲区间和起坡道不得占用规划道路，起坡道尽量在建筑内部设置，闸机不得占用规划道路和建筑退让范围，入口闸机应设置在入口坡道底端。

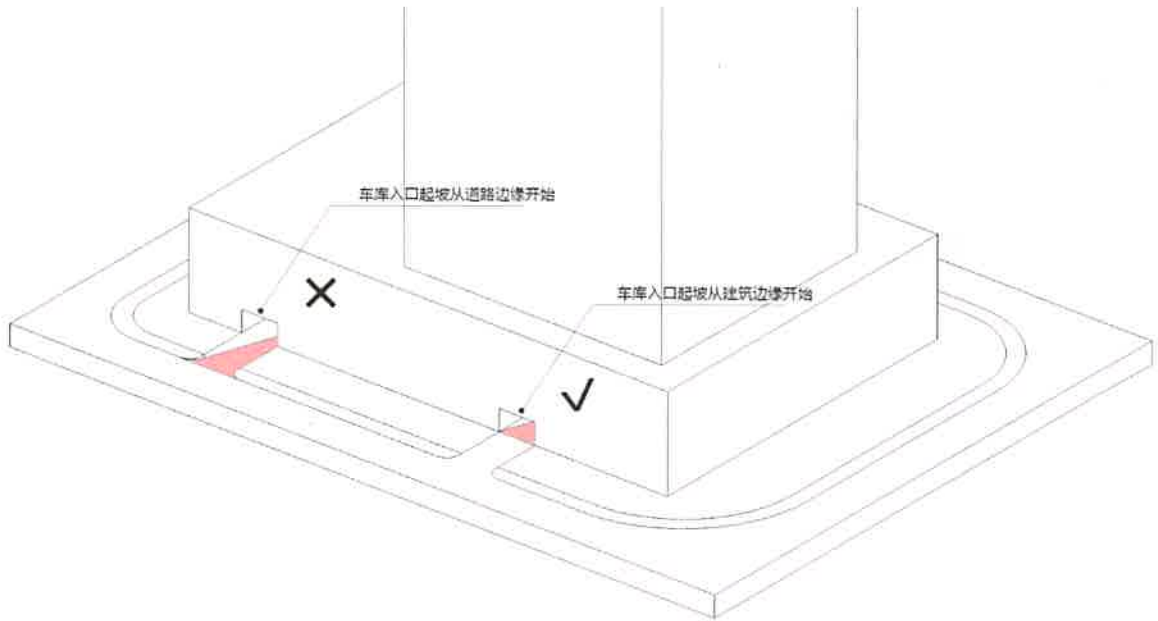

五、规划专项要求

(一) 规划及建筑方案如涉及文物、消防、环保、卫生、防洪排涝、电力、交通、地震灾害等问题，应符合各专项规划要求。

(二) 建筑退让规划道路边线、规划河涌边线、高压线的距离、建筑间距、退界应按照经批准的城市设计执行，在没有城市设计的地区，则按照《广州市城乡规划技术规定》执行。

因涉及河涌水域、高压线网保护、地铁保护等，在办理下一步规划审批手续前需取得水务、供电、地铁等管理部门意见。

地块范围涉及河涌及其管理范围，临河建筑物边线应按要求退让河涌管理范围（蓝线范围），不得在该管理范围内布设建、构筑物，不得进行围蔽。

地块轨道交通控制线范围内的建设应符合轨道交通控制线相应管理要求；规划地块临近轨道交通站点，鼓励建设与轨道交通站点连接地下通道，在建筑报审查前，应取得城市轨道交通经营单位的书面意见。规划地块涉及机场限高、电台限高、气象台限

高、军事用地限高等管理要求的，应取得相关部门书面意见。

(三) 停车配建要求。机动车出入口结合现状及规划情况合理设置。车位控制要求：

建筑物类型	计算单位	机动车	非机动车
酒店、宾馆	泊/100 m ² 建筑面积	≥ 0.5	≥ 0.25
招待所	泊/100 m ² 建筑面积	≥ 0.15	≥ 0.25
商务办公	泊/100 m ² 建筑面积	≥ 0.9	≥ 0.7
商场、配套商业设施	泊/100 m ² 建筑面积	≥ 0.8	≥ 1
批发交易市场	泊/100 m ² 建筑面积	≥ 1.5	≥ 1
大型仓储式超市	泊/100 m ² 建筑面积	≥ 2.5	≥ 1
独立餐饮、娱乐设施	泊/100 m ² 建筑面积	≥ 2.5	≥ 1
影剧院	泊/100 座位	≥ 5	≥ 3
会议中心	泊/100 座位	≥ 10	≥ 3
其它车位控制要求参照相关标准执行。			

机动车和非机动车停放场（库）应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

(四) 配变电所设置要求。应根据用电容量（包含充电设施负荷）按规程规范及电力企业标准预留配变电所，并设置在建筑物地面首层及以上。

(五) 充电桩设置要求。新建住宅配建停车位应 100%建设充

电设施或预留建设安装条件（包括电力管线预埋至车位和电力容量按至少 7KW/车位预留）；新建办公楼、商场、酒店等公共建筑配建停车场和社会公共停车场，建设充电设施或预留建设安装条件（包括电力管线预埋至车位和电力容量按至少 7KW/车位预留）的车位比例不低于 30%）。

（六）海绵城市建设要求。建设项目应采用雨污分流系统，按照《广州市排水管理办法实施细则》（穗水规字[2018]5号）要求，同步建设雨污管网，阳台排水应接入污水管，并按要求设置化粪池，同时按照《广州市建设项目雨水径流控制办法》的有关规定采取雨水径流控制措施，使建设后的雨水径流量不超过建设前的雨水径流量。

B类商业服务业用地应按以下要求落实海绵城市建设要求：新建建筑宜采用绿色屋顶，绿色屋顶率宜 $\geq 80\%$ （鼓励性指标），并宜与绿地、水体的建设相结合建设雨水收集、蓄存和利用设施；建筑物的室外可渗透地面率不低于 40%（约束性指标，即可渗透地面面积不少于 2472 平方米（=地块净用地面积 \times （1-建筑密度） $\times 40\%$ ））；新建项目人行道、室外停车场、步行街、自行车道和建设工程的外部庭院应当分别设置渗透性铺装设施，其渗透铺装率不低于 70%（约束性指标）；新建建设工程硬化面积达 1 万平方米以上的项目，除城镇公共道路外，每万平方米硬化面积应当配建不小于 500 立方米的雨水调蓄设施；除上述指标外，具体设计方案还应满足《广州市建设项目雨水径流控制办法》、《广州市海绵城市规划设计导则》、《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》、《广州市海绵城市建设技术指标体系（试

行)》等规定的要求。

在建设工程施工图审查、施工许可等环节,海绵城市相关工程措施将作为重点审查内容;工程竣工验收报告中,应当写明海绵城市相关工程措施的落实情况,提交审批机关备案。

(七)名城保护及历史建筑保护要求。地块内有历史建筑的,应同步注明历史建筑保护要求;属于历史城区范围、未进行历史文化遗产普查,如涉及地面建筑拆除,应对拟拆旧建筑的历史文化价值进行论证并按有关程序报审;如涉及不可移动文物或地下文物埋藏区,但尚未进行考古调查、勘探的,应按相关规定依法申请考古调查、勘探报文物管理部门。地块位于历史文化街区、历史文化名镇、历史文化名村、历史风貌区、传统村落的核心保护范围或者建设控制地带内的,应同步注明保护要求。

(八)地质灾害危险性评估要求。项目邻近山体、地质灾害多发、崩塌、滑坡重点防治区的,应进行地质灾害评估,并在设计、建设中按照《地质灾害危险性评估报告》要求执行。

(九)大力发展装配式建筑。推动建筑产业现代化,鼓励开展装配式工程建设。自愿实施装配式建筑的奖励条款或要求按照《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》等执行。

(十)建筑物夜间景观照明设计要求。应按建设主管部门意见进行建筑物夜间景观照明设计,夜景灯饰照明工程应与本工程同时建设与投入使用。

(十一)未尽事宜,按国家和省市有关规定规范执行。

六、注释

(一) 本规划条件依据国家法律、法规、规范性文件、技术规范、控制性详细规划确定。

(二) 本规划条件应与建设用地规划红线图共同使用。

(三) 地块规划(建筑)设计应符合本规划条件、国家现行规划、建筑设计规范和《广州市城乡规划技术规定》要求。

(四) 根据《广州市城乡规划条例》第四十二条第三款,取得此规划条件后,以出让方式提供土地使用权的,两年内未出让土地的,本规划条件自行失效;以划拨方式取得土地使用权的,两年内未取得规划审批手续的,此规划条件自行失效。

(五) 建设单位应按照《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)和《建设工程档案编制规范》(DBJ 440100/T 153-2012)的要求,在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时,应明确工程档案收集、整理及编制要求,及时汇总建设工程各环节的文件材料,建立、健全建设工程档案;在工程竣工验收后6个月内向市(区)城建档案管理机构报送一套符合要求的工程档案。逾期未报送工程档案的,将依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十七条进行处罚。

(六) 未尽事宜,按国家和省市有关规定规范执行。

分地块二规划条件

一、用地概况

(一) 用地位置：花都区炭步大道以东、兴华路以北（详见建设用地规划红线图）。

(二) 用地性质：二类居住用地（R2）。

(三) 用地面积：总用地面积 56272 平方米，其中道路用地面积 9963 平方米，城市绿地面积 4627 平方米，可建设用地面积 41682 平方米。用地范围内规划的城市道路需由建设单位统一实施后无偿移交政府相关主管部门（道路建设需按程序要求办理规划报建等手续）。

二、经济技术指标

(一) 容积率： ≤ 2.8 ，建筑密度： $\leq 28\%$ ，绿地率： $\geq 35\%$ （以上指标均按可建设用地面积 41682 平方米计算）。

(二) 计算容积率建筑面积： ≤ 116709 平方米（以上指标均按可建设用地面积 41682 平方米计算）。

三、公共服务及市政设施配套要求

居住用地内独立设置的市政公用设施和公共服务设施必须在规划地块建设总量（不含上述市政公用设施和公共服务设施）完成 50% 前建设完毕，并取得建设工程规划条件核实意见书。其中，

垃圾压缩站、变电站、公共厕所、综合医院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、消防站、派出所、燃气设施和燃气抢险点、公交首末站、老年人福利设施、党群服务中心、幼儿园、小学、雨水调蓄设施等设施应当先于住宅首期工程或者与其同时申请建设工程规划许可证，并在住宅首期工程预售前先行验收，取得建设工程规划条件核实意见书，城市更新改造的安置房项目经市政府批准的除外。

居住区公共服务设施应当依据《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》相关规定进行规划、建设和移交。

具体配置要求如下：

项目名称	数量	用地面积 (m ²)	计容计容建筑面积 (m ²)	规划设置要求
12 班幼儿园	1	4680	3240	
社区卫生服务站	1		600	
居民健身场所	1		200	
文化室	1		300	
物业管理	1		250	
老年人服务站	1		100	
社区服务站	1		200	

社区居委会	1		200	
垃圾收集站	1	250	150	
公共厕所	1		100	

注：具体配建指标应当符合《广州市城乡规划技术规定》附表二《广州市社区公共服务设施设置标准》的规定。

对地块区划内及区划外直接相邻的市政规划道路位置及宽度、垃圾压缩站、变电站、公共厕所、综合医院、社区卫生服务中心、卫生站、消防站、派出所、燃气供应站、公交首末站、肉菜市场等配套设施的用途、具体位置、规模等内容，房地产开发企业销售商品房时应以书面方式在销售现场显著位置给予公示。


四、城市设计要求

项目配套商业服务设施和公建配套设施（除需独立用地设置的）宜采取邻里中心形式集中设置，不得结合住宅设置商业用房。邻里中心规划布局应满足城市公共退让空间的要求，应合理组织人流、车流并配置相应的地下停车泊位，创造安全、安静、方便、宜居的居住环境。


（一）场地设计与外环境设计


1、建筑工程方案审查时，应开展场地设计（含首层平面）、道路（渠化）设计、步行系统设计。竖向设计应遵循自然地形，控制建筑室外地坪标高，建筑室外地坪和周边道路人行道应持平或平缓对接。室外地坪标高满足防洪及管线设置要求，与周边道路协调，地块与周边市政用地之间的高差应在本地块内通过绿化

护坡相衔接。

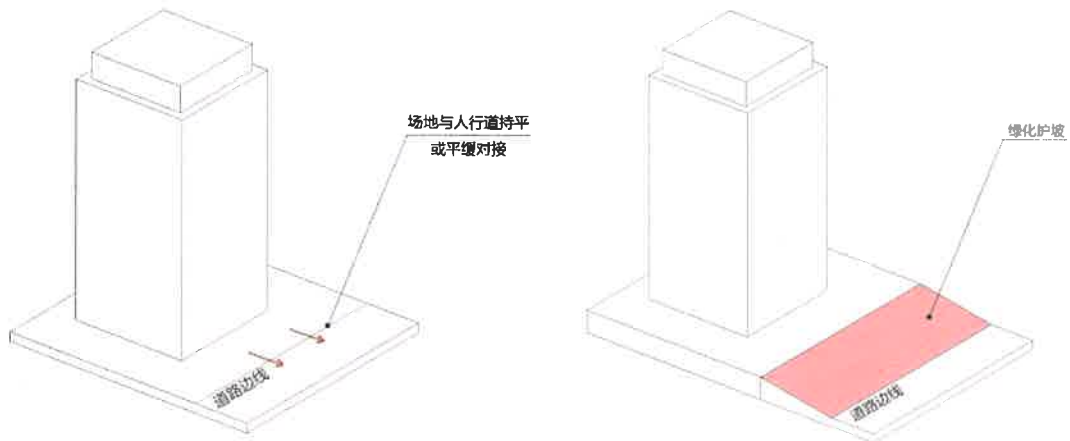

2、鼓励设置建筑公共开放空间；鼓励商场、办公等公共设施之间增加公共连廊；鼓励住宅、商场、办公等建筑与公共服务设施之间增加公共连廊；鼓励建筑物人行入口增设雨篷；鼓励在建筑场地内设置公共艺术环境小品；鼓励在地块内设置集中的低势绿地或雨水湿地作为透水区。

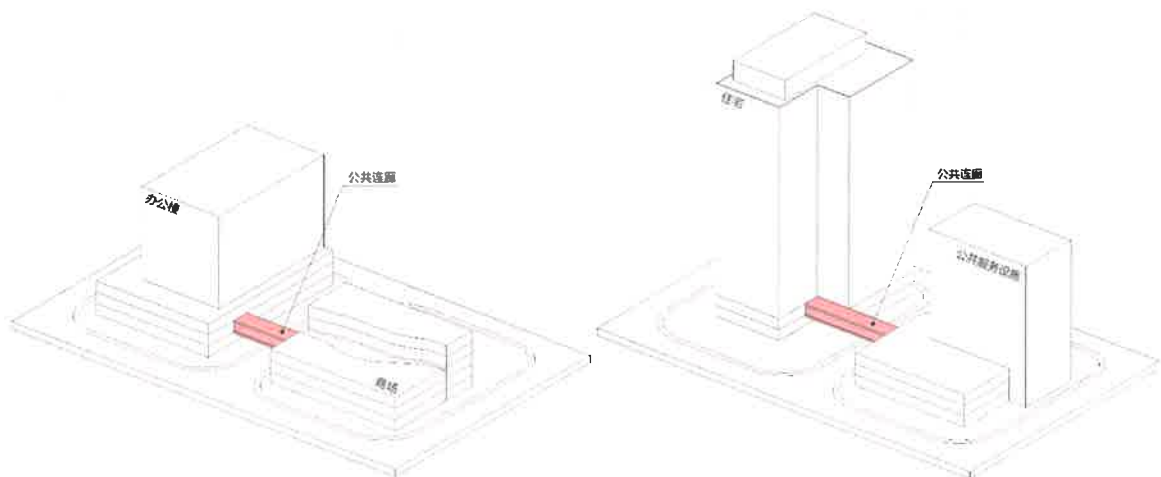

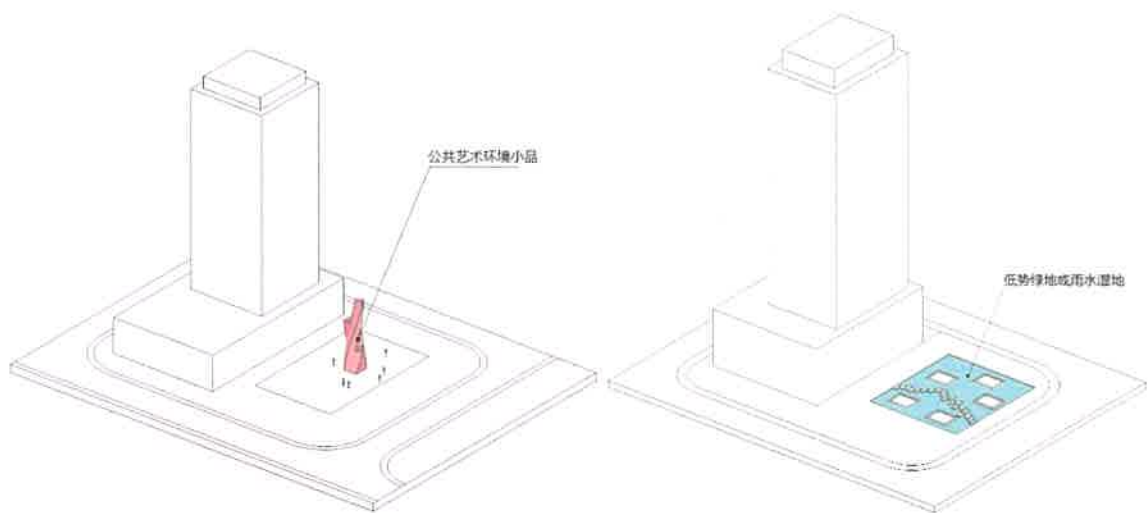


3、应开展精细无障碍设计、满足安全、舒适的运行要求。场地与建筑的无障碍设计须满足《无障碍设计规范》(GB50763-2012)的相关要求。


4、建筑景观照明设施应控制外溢光和杂散光,避免对室内活动干扰,减少环境光污染。

(二) 建筑设计

1、建筑设计方案应有利于周边地区环境价值的提升,体现品质化、精细化设计。建筑单体风貌应服从群体风貌要求,与建筑群体风貌协调。多栋建筑组成建筑群时应高低错落。

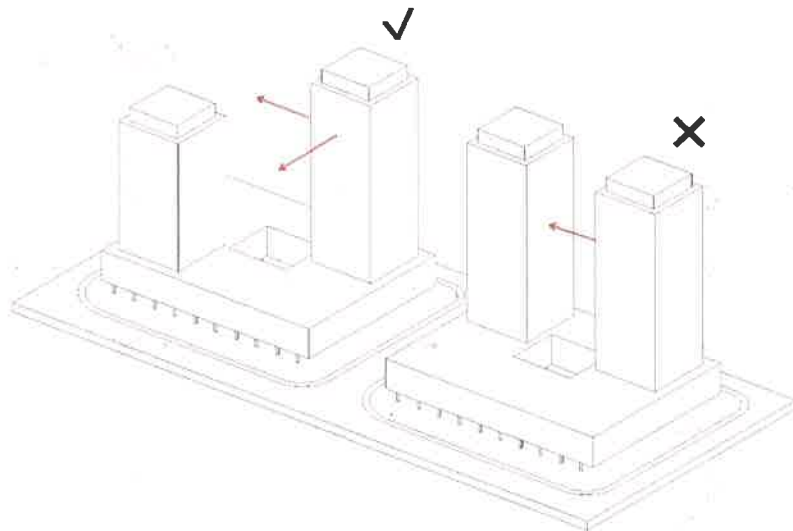


2、原则上临湖泊等自然水面、绿地、广场、山体等开敞空间以及文保单位、历史建筑的建筑单体应按前低后高原则控制建筑高度，其中一线建筑高度原则上应少于建筑退让开敞空间和保护建筑的距离，并严格控制建筑物的面宽。

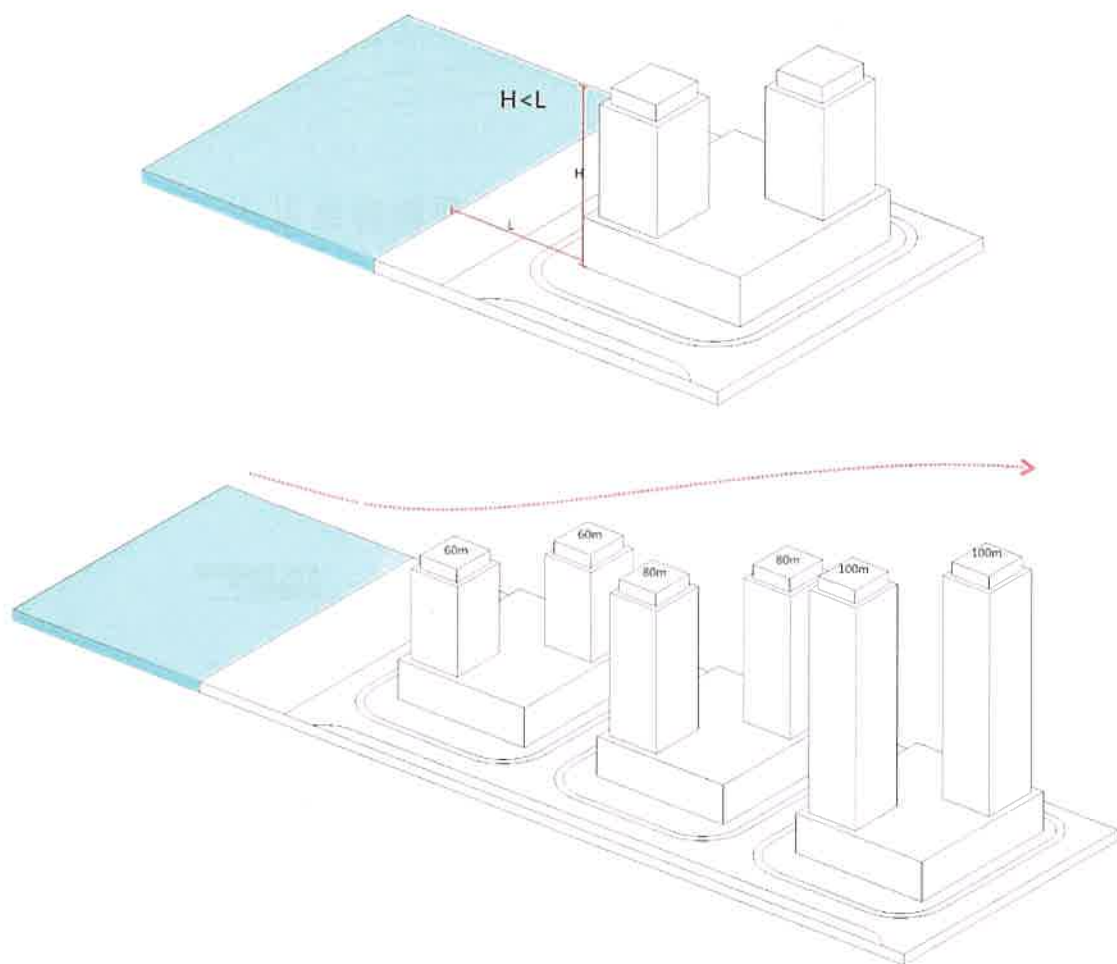


3、鼓励通过建筑拼接、建筑屋顶一体化设计等方式，形成界面连续、立面风貌、色彩、材质协调的街道界面，打造尺度适宜、富有活力、设计精致、具有人情味的街道。

4、鼓励通过设置骑楼、底层架空以及通透玻璃等设计手法，适当提高首层临街立面的通透性和视觉连续性，提升行人公共空

间体验。

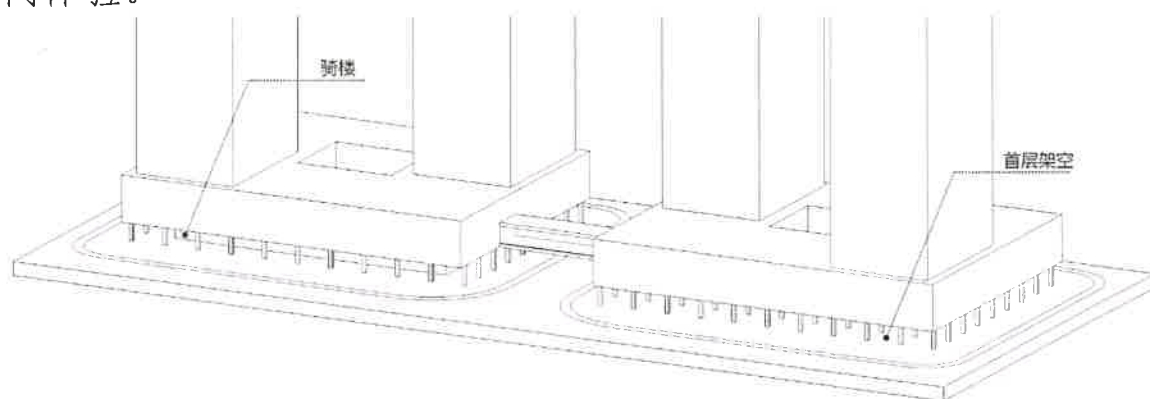


5、户外广告和招牌不得在建筑屋顶轮廓线以上（含裙楼轮廓线）设置。

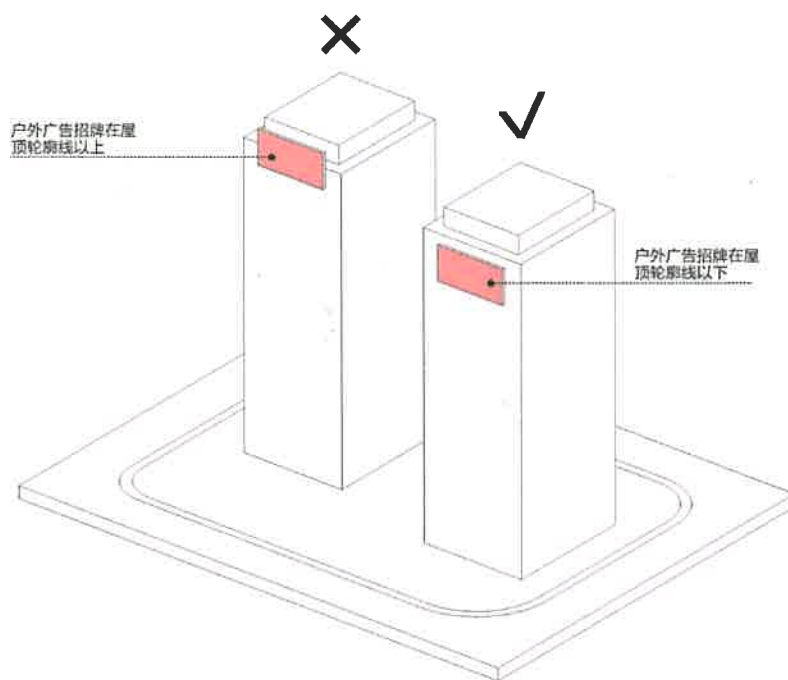


6、建筑立面设计鼓励采用被动节能措施，不宜采用镜面反射玻璃或抛光金属板等材料。住宅、党政机关办公楼、综合医院、中小学校、托儿所、幼儿园、养老院的新建、改建、扩建以及立面改造工程，不得在二层以上部位设置玻璃幕墙。建筑物位于 T 形路口正对直线路段的外立面不得设置玻璃幕墙。设置玻璃幕墙


的，应按照《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》执行。

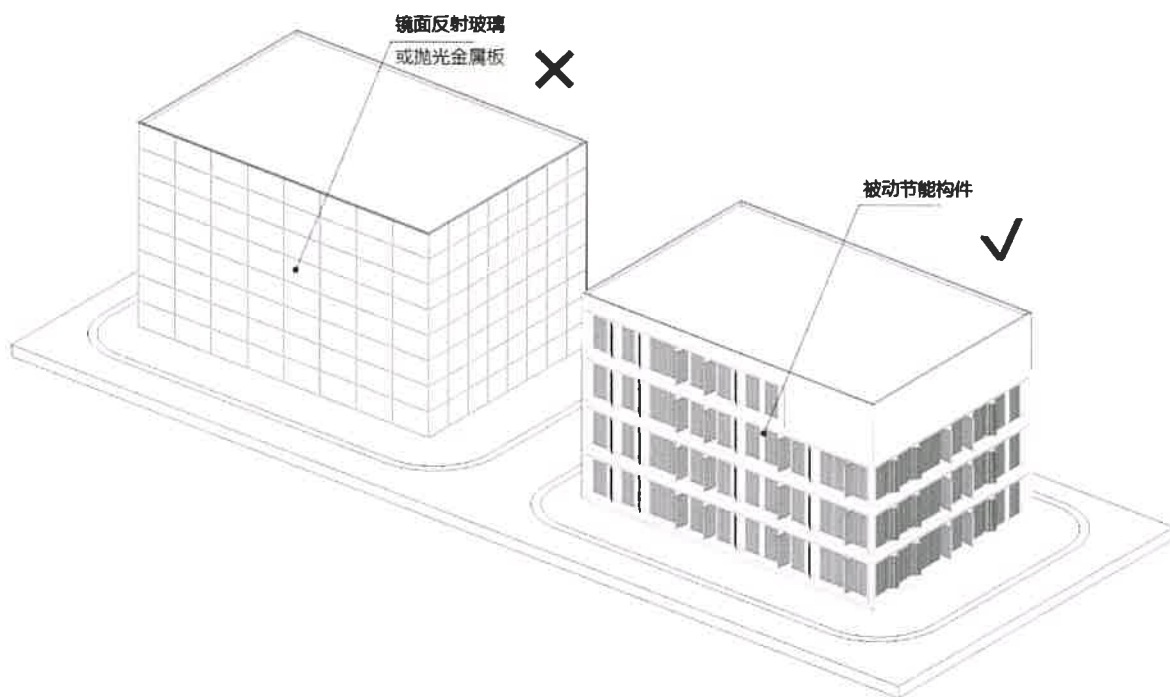

7、建筑屋顶应统筹考虑消防疏散、屋顶绿化、室外活动、太阳能利用等功能需求，鼓励以苗圃开花植物为主进行屋顶景观设计。住宅屋顶要和建筑立面一体化设计，避免出现屋顶水箱等构筑物突兀、裸露的情况。

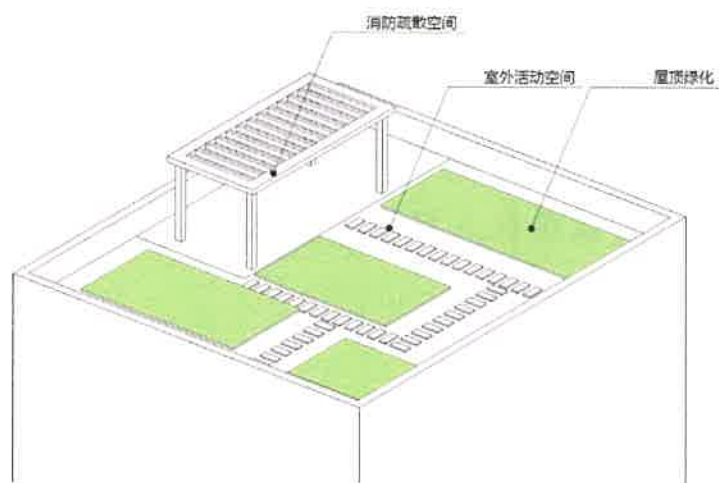

8、鼓励整体化、艺术化的附属设施设计，建筑设备、管道等附属设施与人行道、公共活动场所宜保持一定距离。

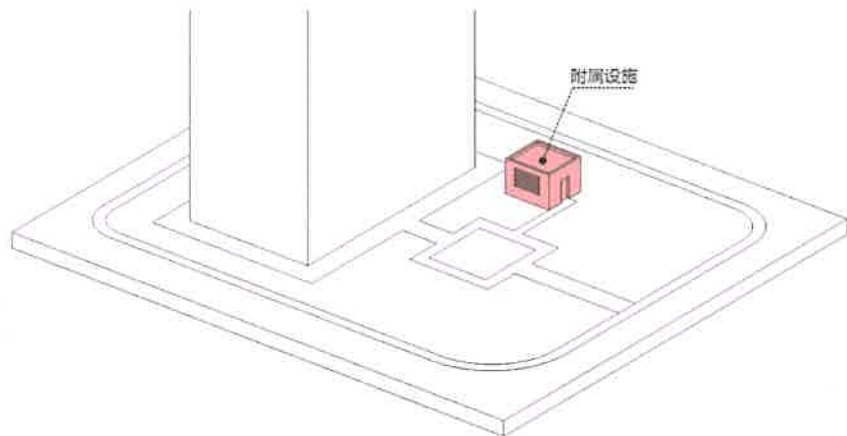


9、设计应遵循循环经济理念，尽可能参照绿色建筑要求应用新技术，采用新型节能环保材料，地块内的建筑都应达到绿色建筑标准。鼓励建筑设计按《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》的要求，采用BIM技术进行设计。

推广分布式光伏发电应用，屋顶面积超过3000平方米的工业仓储物流等，新建、扩建屋顶面积超过3000平方米的建筑部，应建设分布式光伏发电系统。

(三) 道路交通设计

公共建筑的内部交通组织应在地块内部解决。停车场(库)出入口应当设置缓冲区间，缓冲区间和起坡道不得占用规划道路，起坡道尽量在建筑内部设置，闸机不得占用规划道路和建筑退让范围，入口闸机应设置在入口坡道底端。

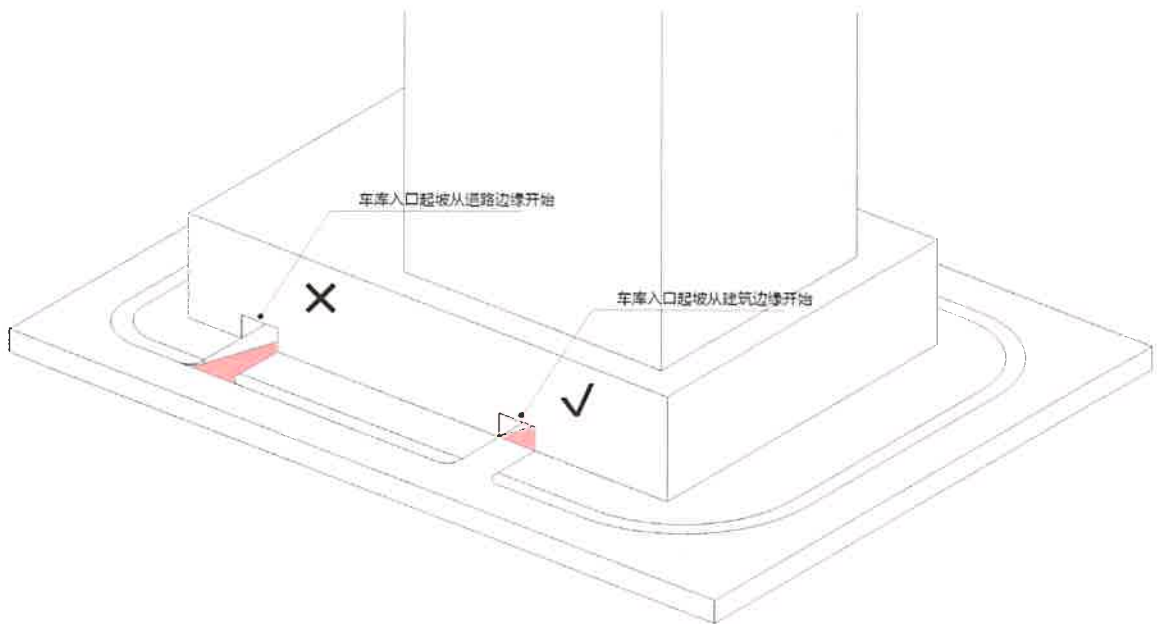

五、规划专项要求

(一) 规划及建筑方案如涉及文物、消防、环保、卫生、防洪排涝、电力、交通、地震灾害等问题，应符合各专项规划要求。

(二) 建筑退让规划道路边线、规划河涌边线、高压线的距离、建筑间距、退界应按照经批准的城市设计执行，在没有城市设计的地区，则按照《广州市城乡规划技术规定》执行。

因涉及河涌水域、高压线网保护、地铁保护等，在办理下一步规划审批手续前需取得水务、供电、地铁等管理部门意见。

地块范围涉及河涌及其管理范围，临河建筑物边线应按要求退让河涌管理范围（蓝线范围），不得在该管理范围内布设建、构筑物，不得进行围蔽。

地块轨道交通控制线范围内的建设应符合轨道交通控制线相应管理要求；规划地块临近轨道交通站点，鼓励建设与轨道交通站点连接地下通道，在建筑报审查前，应取得城市轨道交通经营单位的书面意见。规划地块涉及机场限高、电台限高、气象台限

高、军事用地限高等管理要求的，应取得相关部门书面意见。

(三) 停车配建要求。机动车出入口结合现状及规划情况合理设置。车位控制要求：

应按照 1.2 泊/100 平方米住宅建筑面积的要求配建机动车泊位。应按照 1 泊/100 平方米住宅建筑面积的要求配建非机动车泊位。其它车位控制要求参照相关标准执行。机动车和非机动车停放场（库）应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

(四) 配变电所设置要求。应根据用电容量（包含充电设施负荷）按规程规范及电力企业标准预留配变电所，并设置在建筑物地面首层及以上。

(五) 充电桩设置要求。新建住宅配建停车位应 100%建设充电设施或预留建设安装条件（包括电力管线预埋至车位和电力容量按至少 7KW/车位预留）；新建办公楼、商场、酒店等公共建筑配建停车场和社会公共停车场，建设充电设施或预留建设安装条件（包括电力管线预埋至车位和电力容量按至少 7KW/车位预留）的车位比例不低于 30%。

(六) 海绵城市建设要求。建设项目应采用雨污分流系统，按照《广州市排水管理办法实施细则》（穗水规字[2018]5号）要求，同步建设雨污管网，阳台排水应接入污水管，并按要求设置化粪池，同时按照《广州市建设项目雨水径流控制办法》的有关规定采取雨水径流控制措施，使建设后的雨水径流量不超过建设前的雨水径流量。

R 类居住用地应按以下要求落实海绵城市建设要求：新建建筑宜采用绿色屋顶，绿色屋顶率宜 $\geq 70\%$ （鼓励性指标），并宜与绿

地、水体的建设相结合建设雨水收集、蓄存和利用设施；建筑物的室外可渗透地面率不低于40%（约束性指标，即可渗透地面面积为不少于12005平方米（=地块净用地面积×（1-建筑密度）×40%））；新建项目人行道、室外停车场、步行街、自行车道和建设工程的外部庭院应当分别设置渗透性铺装设施，其渗透铺装率不低于70%（约束性指标）；新建建设工程硬化面积达1万平方米以上的项目，除城镇公共道路外，每万平方米硬化面积应当配建不小于500立方米的雨水调蓄设施；结合小区绿地因地制宜设置下沉式绿地、植草沟、雨水花园等设施，下沉式绿地率≥50%（约束性指标，即下沉式绿地面积不低于7295平方米（=地块净用地面积×地块绿地率×50%））；除上述指标外，具体设计方案还应满足《广州市建设项目雨水径流控制办法》、《广州市海绵城市规划设计导则》、《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》、《广州市海绵城市建设技术指标体系（试行）》等规定的要求。

在建设工程施工图审查、施工许可等环节，海绵城市相关工程措施将作为重点审查内容；工程竣工验收报告中，应当写明海绵城市相关工程措施的落实情况，提交审批机关备案。

（七）名城保护及历史建筑保护要求。地块内有历史建筑的，应同步注明历史建筑保护要求；属于历史城区范围、未进行历史文化遗产普查，如涉及地面建筑拆除，应对拟拆旧建筑的历史文化价值进行论证并按有关程序报审；如涉及不可移动文物或地下文物埋藏区，但尚未进行考古调查、勘探的，应按相关规定依法申请考古调查、勘探报文物管理部门。地块位于历史文化街区、

历史文化名镇、历史文化名村、历史风貌区、传统村落的核心保护范围或者建设控制地带内的，应同步注明保护要求。

（八）地质灾害危险性评估要求。项目邻近山体、地质灾害多发、崩塌、滑坡重点防治区的，应进行地质灾害评估，并在设计、建设中按照《地质灾害危险性评估报告》要求执行。

（九）大力发展装配式建筑。推动建筑产业现代化，鼓励开展装配式工程建设。自愿实施装配式建筑的奖励条款或要求按照《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》等执行。

（十）建筑物夜间景观照明设计要求。应按建设主管部门意见进行建筑物夜间景观照明设计，夜景灯饰照明工程应与本工程同时建设与投入使用。

（十一）未尽事宜，按国家和省市有关规定规范执行。

六、注释

（一）本规划条件依据国家法律、法规、规范性文件、技术规范、控制性详细规划确定。

（二）本规划条件应与建设用地规划红线图共同使用。

（三）地块规划（建筑）设计应符合本规划条件、国家现行规划、建筑设计规范和《广州市城乡规划技术规定》要求。


（四）根据《广州市城乡规划条例》第四十二条第三款，取得此规划条件后，以出让方式提供土地使用权的，两年内未出让土地的，本规划条件自行失效；以划拨方式取得土地使用权的，两年内未取得规划审批手续的，此规划条件自行失效。

（五）建设单位应按照《建设工程文件归档规范》（GB/T

50328-2014)和《建设工程档案编制规范》(DBJ 440100/T 153-2012)的要求,在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时,应明确工程档案收集、整理及编制要求,及时汇总建设工程各环节的文件材料,建立、健全建设工程档案;在工程竣工验收后6个月内向市(区)城建档案管理机构报送一套符合要求的工程档案。逾期未报送工程档案的,将依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十七条进行处罚。

(六)未尽事宜,按国家和省市有关规定规范执行。

建设用地规划红线图

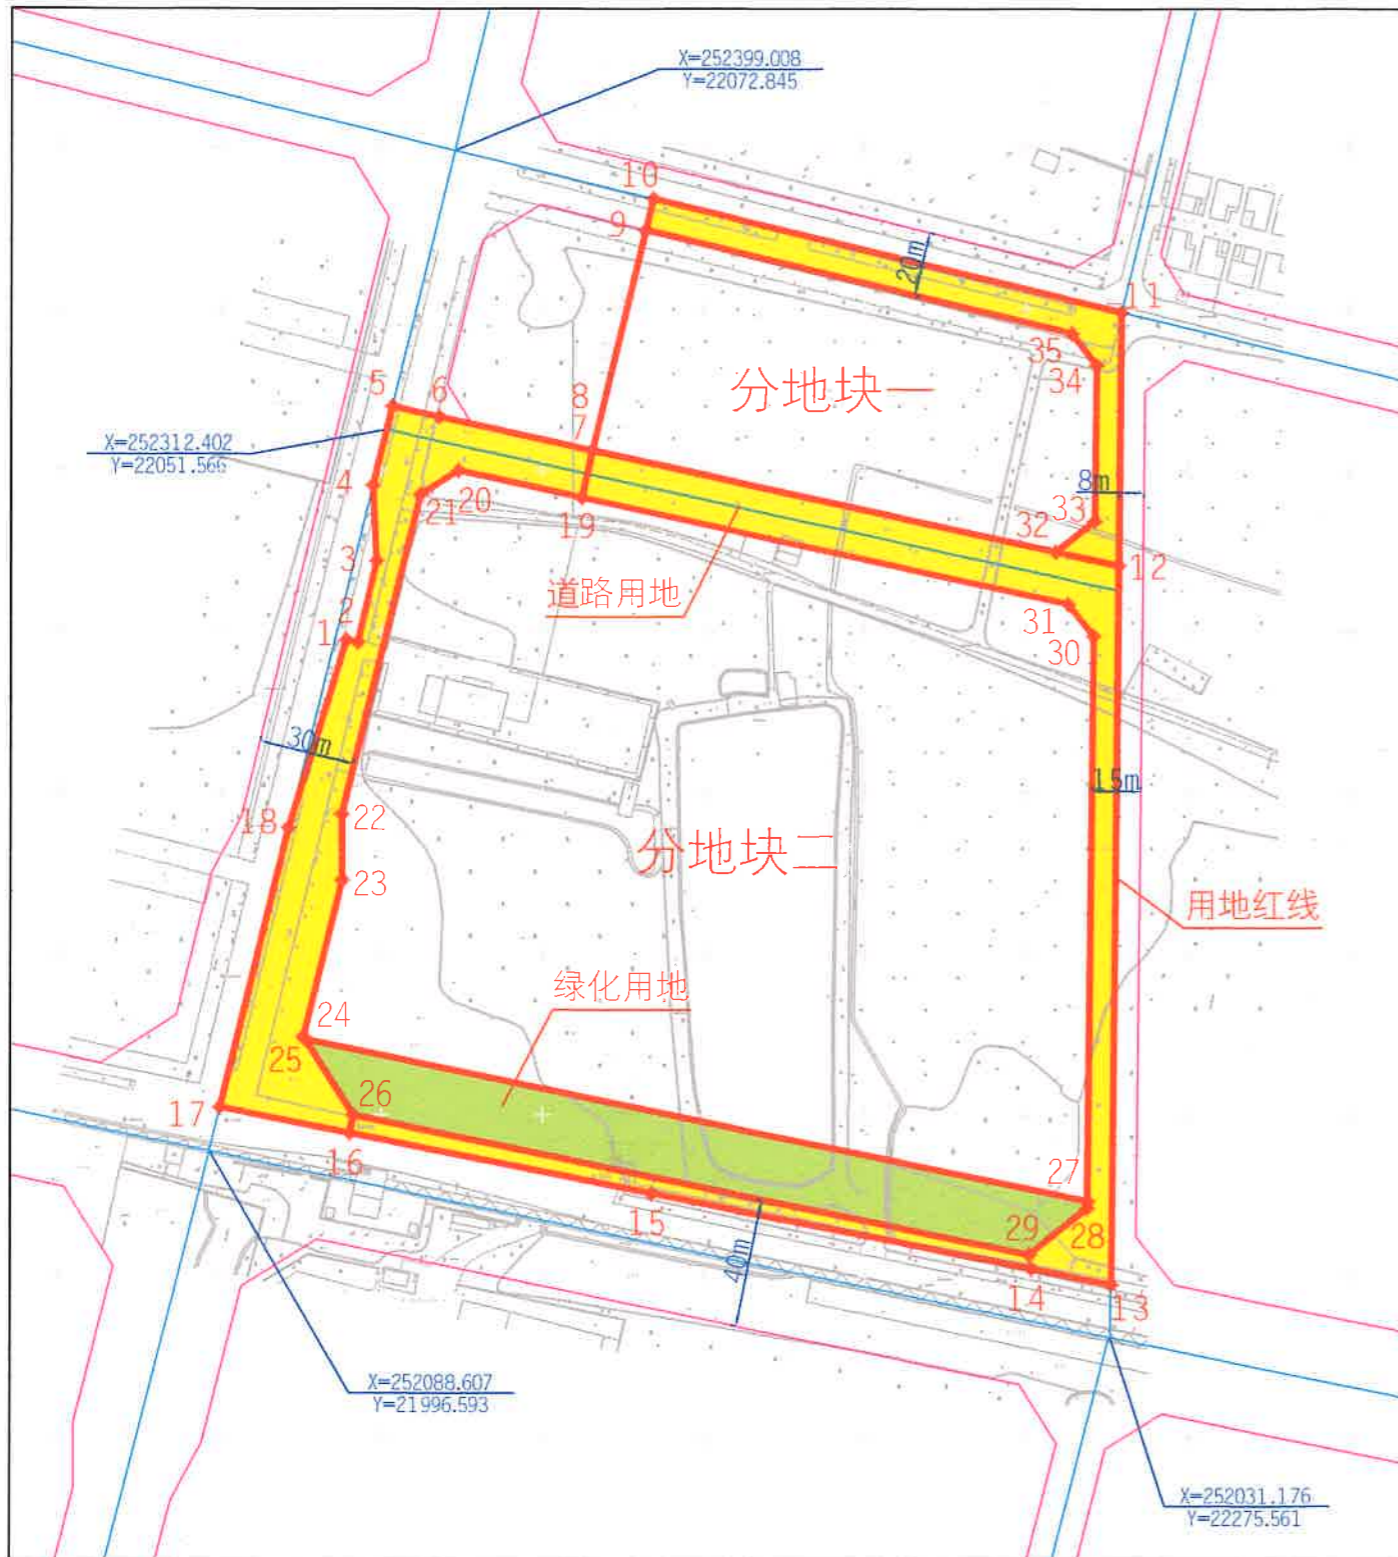

地上桩点表 (共 35 个桩点)					分地块一桩点表 (共 4 个桩点)						
广州2000坐标系			2000国家坐标系		广州2000坐标系			2000国家坐标系			
序号	X坐标(米)	Y坐标(米)	序号	X坐标(米)	Y坐标(米)	序号	X坐标(米)	Y坐标(米)	序号	X坐标(米)	Y坐标(米)
1	252247.168	22039.108	1	2582135.821	408763.053	8	252306.116	22115.404	8	2582194.402	408839.643
2	252246.506	22042.650	2	2582135.142	408766.593	10	252384.155	22134.290	10	2582272.356	408858.912
3	252271.773	22048.448	3	2582160.382	408772.514	11	252349.013	22279.433	11	2582236.502	409003.897
4	252295.246	22047.345	4	2582183.863	408771.526	12	252270.445	22278.512	12	2582157.932	409002.592
5	252316.663	22053.345	5	2582208.253	408777.645	分地块一弧段表 (没有弧段)			分地块一弧段表 (没有弧段)		
6	252316.463	22068.005	6	2582204.981	408792.291	分地块一面积表			(以广州2000坐标系数据计算)		
7	252306.121	22115.382	7	2582194.407	408839.622	用地面积			12419.304 平方米		
8	252306.116	22115.404	8	2582194.402	408839.643	道路用地面积			2120.703 平方米		
9	252374.419	22131.933	9	2582262.630	408856.508	净面积			10298.601 平方米		
10	252384.155	22134.290	10	2582272.356	408858.912	分地块二桩点表 (共 14 个桩点)					
11	252349.013	22279.433	11	2582236.502	409003.897	广州2000坐标系		2000国家坐标系			
12	252270.445	22278.512	12	2582157.932	409002.592	序号	X坐标(米)	Y坐标(米)	序号	X坐标(米)	Y坐标(米)
13	252047.533	22275.898	13	2581935.014	408998.891	1	252247.168	22039.108	1	2582135.821	408763.053
14	252052.390	22251.376	14	2581939.990	408974.390	2	252246.506	22042.650	2	2582135.142	408766.593
15	252075.702	22133.662	15	2581963.878	408856.780	3	252271.773	22048.448	3	2582160.382	408772.514
16	252094.217	22040.195	16	2581982.851	408763.394	4	252295.246	22047.345	4	2582183.863	408771.526
17	252102.196	21999.913	17	2581991.028	408723.148	5	252316.663	22053.345	5	2582208.253	408777.645
18	252188.958	22021.231	18	2582077.693	408744.891	6	252316.463	22068.005	6	2582204.981	408792.291
19	252291.467	22112.183	19	2582179.768	408836.351	7	252306.121	22115.382	7	2582194.407	408839.622
20	252299.828	22073.956	20	2582188.315	408798.162	8	252306.116	22115.404	8	2582194.402	408839.643
21	252292.444	22062.108	21	2582180.989	408786.277	9	252374.419	22131.933	9	2582236.502	409003.897
22	252193.180	22037.719	22	2582081.835	408761.402	10	252270.445	22278.512	10	2582157.932	409002.592
23	252172.739	22037.846	23	2582061.391	408761.428	11	252047.533	22275.898	11	2581935.014	408998.891
24	252124.183	22025.915	24	2582012.889	408749.260	12	252052.390	22251.376	12	2581939.990	408974.390
25	252123.203	22026.477	25	2582011.997	408749.818	13	252075.702	22133.662	13	2581963.878	408856.780
26	252099.821	22041.305	26	2581988.451	408764.532	14	252102.196	21999.913	14	2581991.028	408723.148
27	252073.451	22268.586	27	2581960.969	408991.704	15	252188.958	22021.231	15	2582077.693	408744.891
28	252071.253	22268.558	28	2581958.771	408991.666	16	252291.467	22112.183	16	2582207.693	408744.891
29	252056.747	22250.535	29	2581944.352	408973.570	17	252299.828	22073.956	17	2582204.981	408792.291
30	252248.612	22270.762	30	2582136.135	408994.735	18	252292.444	22062.108	18	2582180.989	408786.277
31	252258.505	22262.899	31	2582146.067	408986.920	19	252193.180	22037.719	19	2582081.835	408761.402
32	252274.696	22259.070	32	2582162.279	408983.170	20	252172.739	22037.846	20	2582061.391	408761.428
33	252284.341	22271.206	33	2582171.865	408995.353	21	252124.183	22025.915	21	2582012.889	408749.260
34	252332.576	22271.805	34	2582220.101	408996.188	22	252123.203	22026.477	22	2582011.997	408749.818
35	252342.419	22264.158	35	2582229.983	408988.588	23	252099.821	22041.305	23	2581988.451	408764.532
地上弧段表 (没有弧段)			地上弧段表 (没有弧段)		分地块二弧段表 (没有弧段)			分地块二弧段表 (没有弧段)			
地上面积表 (以广州2000坐标系数据计算)					分地块二面积表 (以广州2000坐标系数据计算)						
用地面积			68691.659 平方米		用地面积			56272.355 平方米			
道路用地面积			12083.393 平方米		道路用地面积			9962.690 平方米			
城市绿地面积			4627.646 平方米		城市绿地面积			4627.646 平方米			
净面积			51980.620 平方米		净面积			41682.019 平方米			
收案号					2019070000045157						
发文、发证编号					穗规划资源业务函〔2020〕677号						
核发单位					广州市规划和自然资源局						
核发日期					2020-07-14						

附注：本图采用广州2000平面坐标系统和高程系统；图中界桩坐标表之2000国家坐标系数据供国土等部门参考使用。

